



基準超過物質の概要

基準超過物質	検出濃度（検出場所）	基準超過確認 深度範囲	指定基準	過去の検出履歴
砒素及びその化合物 （土壌溶出量）	0.011mg/L (E8-1)	地表～2.5m	0.01mg/L 以下	無
	0.019mg/L (E8-5)	地表～0.6m		
	0.013mg/L (E8-7)	地表～0.6m		

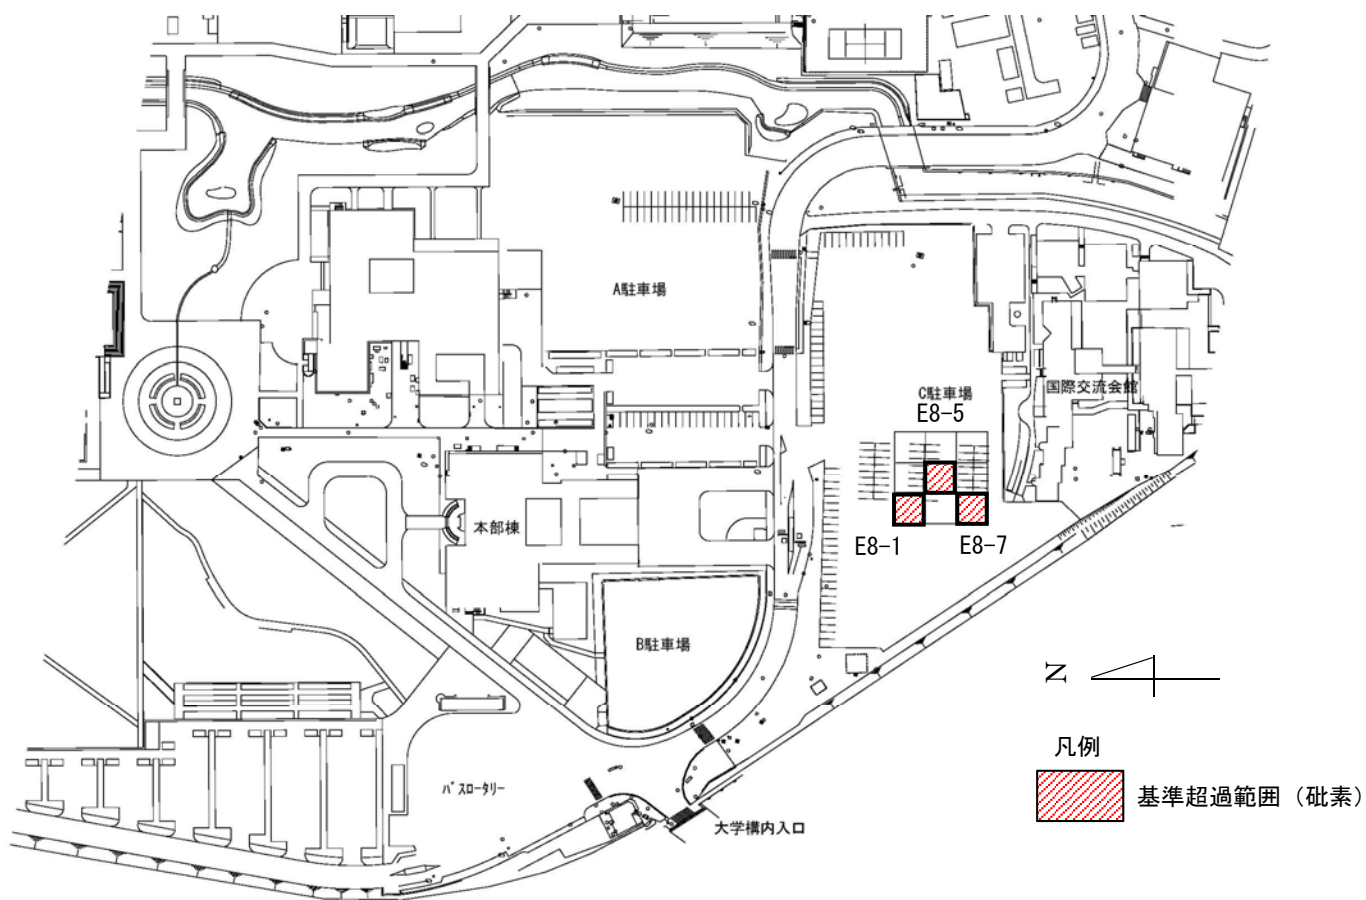

柳戸団地配置図 縮尺 1:2500

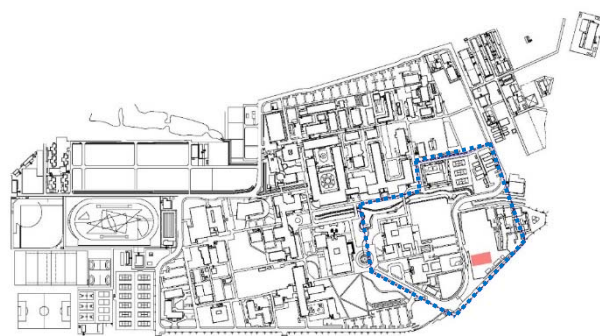

柳戸団地 キープラン